




Nota
Alimentarea tabloului se face din blocul de masura si protectie BMPT.
Tabloul va fi din policarbonat, in montaj aparent, IP31.
Intreruptoarele automate vor avea curba de protectie C si curentul de scurtcircuit de 6 kA.

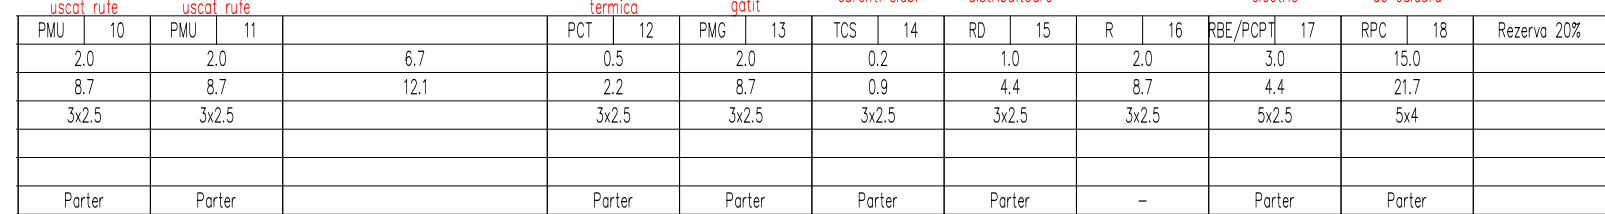

- IA – interruptor automat
- IAPD – interruptor automat cu protecție diferențială și protecție la scurtcircuit
- IARC – dispozitiv de protecție la arc electric
- DE – descarcător debrosabil
- TL – teleoperator 16A
- S... – selector cu trei poziții montat pe șina DIN
- K... – contactor 230 V
- IO – interruptor orar cu două canale
- IC – interruptor crepuscular
- BPLP – bară principală de legare la pământ
- CY&BY/N2XH – cablu de energie electrică
- L – conductor de fază
- N – conductor neutru
- PE – conductor de protecție